


# COFFRET BY-PASS EXTERNE 10 à 60 KVA TRI/TRI



Raccordement:

- M1**: Arrivée Réseau brut
- M2**: Alimentation onduleur
- M3**: Sortie onduleur
- M4**: Alimentation utilisateur

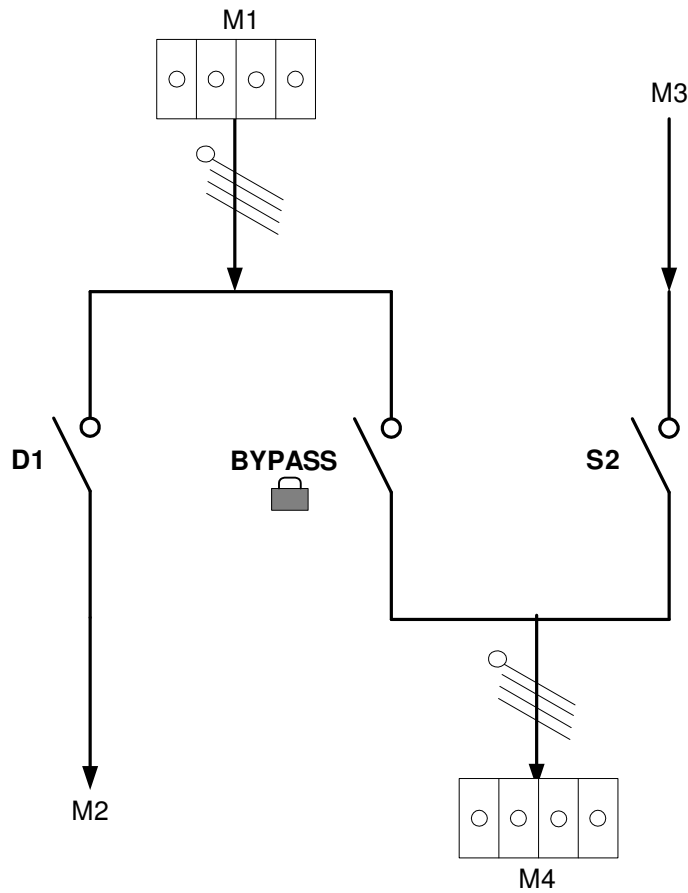

Implantation coffret 12 Modules  
UPS 10/15 KVA

Implantation coffret 2\*12 Modules  
UPS 20/30/40/60 KVA

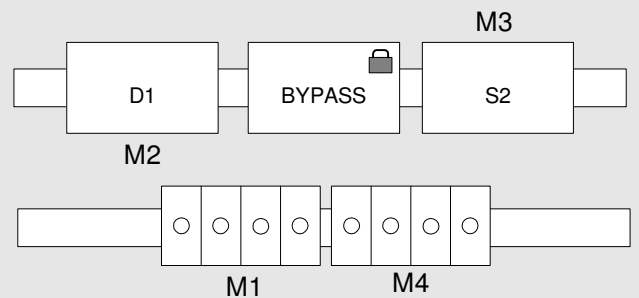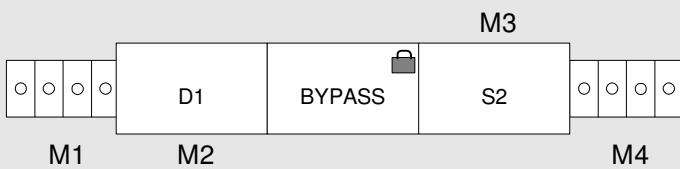

UPS	D1		BYPASS		S2	
	Type	A	Type	A	Type	A
10/15KVA	Tétra	32	Tétra	32	Tétra	32
20 KVA	Tétra	40	Tétra	40	Tétra	40
30 KVA	Tétra	63	Tétra	63	Tétra	63
40KVA	Tétra	80	Tétra	80	Tétra	80
60KVA	Tétra	100	Tétra	100	Tétra	100