


M1: Arrivée Réseau brut redresseur  
 M2: Vers utilisation  
 M3: Sortie onduleur  
 M4: Vers alim. onduleur redresseur  
 M5: Arrivée réseau brut by-pass

Puissance en KVA	D1		D3/D5	
	Type	I en A	Type	I en A
6	bi polaire	34	bi polaire	29
10	bi polaire	57	bi polaire	48

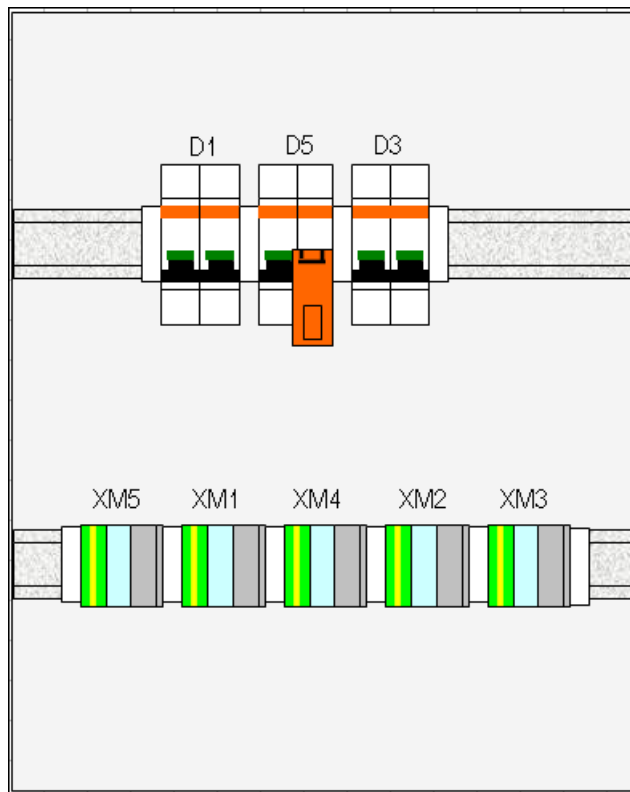

**ECUS**  
**ONDULIQUE**  
<http://www.ecus-ondulique.com>  
 e-mail: [ecus@ecus-ondulique.com](mailto:ecus@ecus-ondulique.com)

Date  
 13/04/2008  
 Visa  
 Contrôle  
 JLH

Coffret by-pass  
 externe  
 <=10KVA m/m  
 V1.0a