


M1: Arrivée Réseau brut redresseur  
 M2: Vers utilisation  
 M3: Sortie onduleur  
 M4: Vers alim. onduleur redresseur  
 M5: Arrivée réseau brut by-pass

Puissance en KVA	D1		D3		D5	
	Type	I en A	Type	I en A	Type	I en A
20	Tétra polaire	38	Tétra polaire	32	Tétra polaire	32
30	Tétra polaire	57	Tétra polaire	48	Tétra polaire	48
40	Tétra polaire	75	Tétra polaire	64	Tétra polaire	64
60	Tétra polaire	113	Tétra polaire	96	Tétra polaire	96

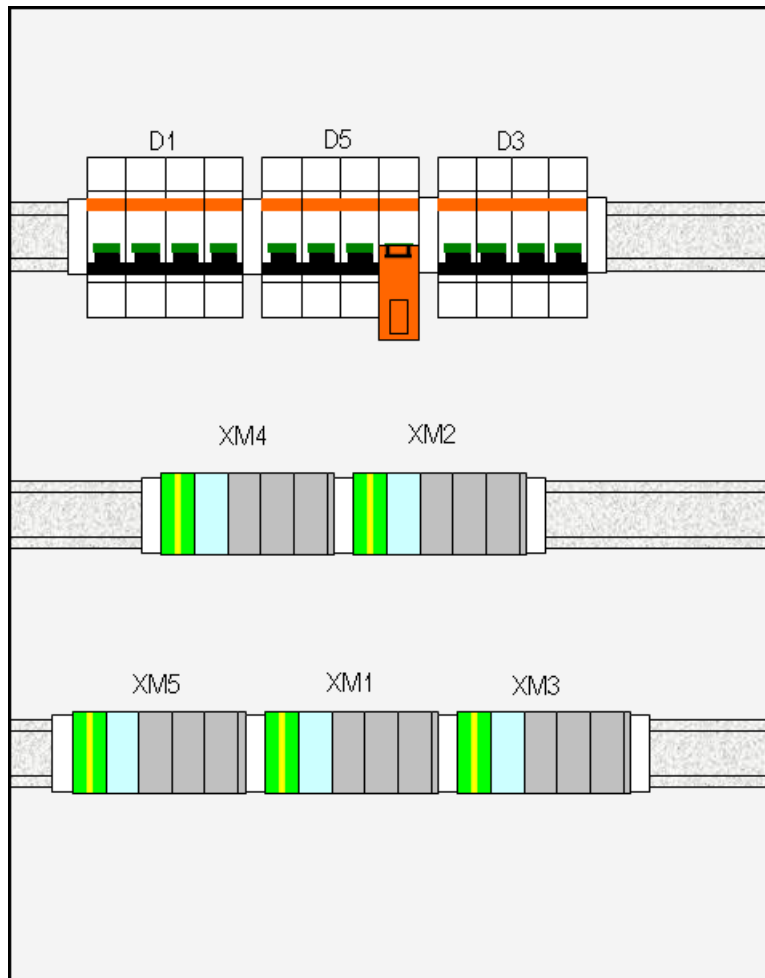

**ECUS**  
**ONDULIQUE**  
<http://www.ecus-ondulique.com>  
 e-mail: [ecus@ecus-ondulique.com](mailto:ecus@ecus-ondulique.com)

Date	13/04/2008
Visa	
Contrôle	JLH

**Coffret by-pass externe <60KVA t/t V1.0a**